



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 5-121/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Ростова-на-Дону «Детский сад 268».**

**Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад 268» Сагирян Татьяне Николаевне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 5-121 от «27» августа 2018 г. Заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Кузнецова Антона Николаевича, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая/выездная проверка здания образовательного учреждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад 268» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр. 40-летия Победы, 43 А

Дата и время проведения проверки: 03.09.2018 г. с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. Продолжительность 02 час 00 минут 05.09.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут. Продолжительность 01 час 00 минут., проверку проводил(а): Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

совместно с: заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад 268» Сагирян Татьяной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 4.2.6 СП 1.13130.2013 в помещениях двери эвакуационного выхода из	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	05.08.2019	

	спального помещения группы № 1 открываются не по направлению выхода из здания.	требованиях пожарной безопасности».		
2.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 4.2.6 СП 1.13130.2013 двери эвакуационного выхода из спального помещения группы № 6 открываются не по направлению выхода из здания.	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
3.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 4.2.6 СП 1.13130.2013 двери эвакуационного выхода из спального помещения группы № 4 открываются не по направлению выхода из здания.	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
4.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 4 на наружную лестницу 3 типа менее 1,2 м (составляет 1.1 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
5.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 4 в помещении группы менее 1,2 м (составляет 1.1 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
6.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0.76 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
7.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина лестничного марша менее 1,2 м (составляет 1.1 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
8.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы № 3 в коридор менее 1,2 м	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	

	(составляет 1.14 метра).			
9.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 3 в помещении группы менее 1,2 м (составляет 1метр).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
10.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 3 в помещении коридора менее 1,2 м (составляет 1.14 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
11.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы № 5 в коридор менее 1,2 м (составляет 0.75 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
12.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 5 в помещении группы менее 1,2 м (составляет 0.65 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
13.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 6 в коридор менее 1,2 м (составляет 0.75 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
14.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы № 6 в коридор менее 1,2 м (составляет 1.15 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
15.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	05.08.2019	

	учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения зала в лестничную клетку менее 1,2 м (составляет 0.78 метра).	требования пожарной безопасности».		
16.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения зала в помещение группы № 6 менее 1,2 м (составляет 1.15 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
17.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина северного лестничного марша менее 1,2 м (составляет 1.1 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
18.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.15. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада высота ограждений северной лестницы менее 1,2 м (составляет 1.1 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
19.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.1.1, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина путей эвакуации в коридоре второго этажа менее 1,2 м (фактически шириной 1,4 м уменьшенной на ширину дверного полотна).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
20.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.1.1, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина путей эвакуации в коридоре первого этажа менее 1,2 м (фактически шириной 1,4 м уменьшенной на ширину дверного полотна).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
21.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 1 в помещение группы менее 1,2 м (составляет 1.15 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
22.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности	часть 4 статьи 53 Федерального закона от	05.08.2019	

	п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 1 наружу менее 1,2 м (составляет 1.15 метра).	22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
23.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы № 1 наружу менее 1,2 м (составляет 0.77 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
24.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы № 2 наружу менее 1,2 м (составляет 0.78 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
25.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из помещения группы № 2 в раздевалку менее 1,2 м (составляет 0.76 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
26.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 2 в помещение группы менее 1,2 м (составляет 0.75 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
27.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы № 2 наружу менее 1,2 м (составляет 1.04 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
28.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина южного эвакуационного выхода из коридора 1 этажа наружу менее 1,2 м (составляет 0.75 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	

29. На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 в здании дошкольного образовательного учреждения детского сада ширина северного эвакуационного выхода из коридора 1 этажа наружу менее 1,2 м (составляет 0.77 метра).	часть 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019	
---	---	------------	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку: Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по

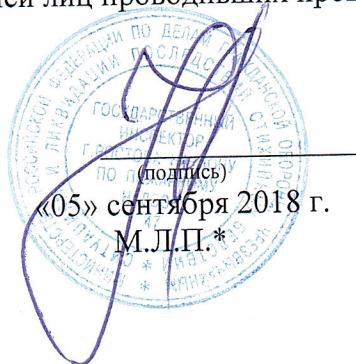

«05» сентября 2018 г.
М.Л.П.*

пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

Предписание для исполнения получил: Сагирян Татьяна Николаевна заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад 268».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

«05» сентября 2018.

(подпись)